


# Incitamentstarif

## Incitamentstarif 2021

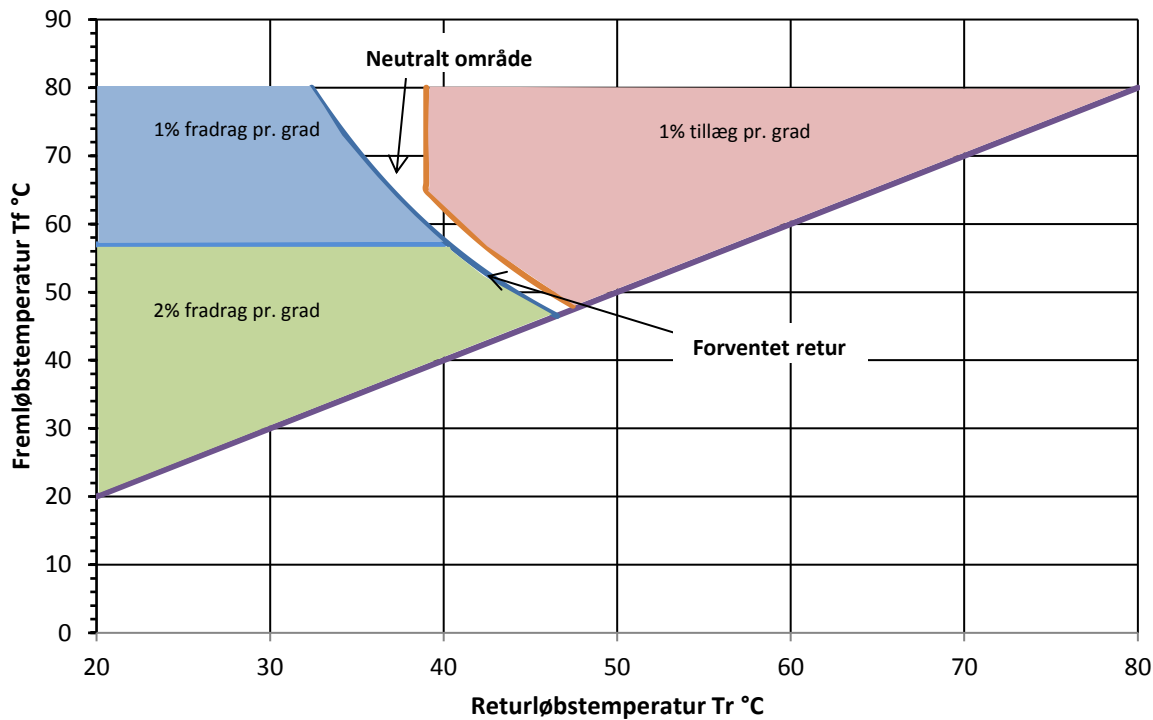

## Skema til kontrol af returtemperatur

Alle forbrugere bor ikke lige tæt på varmecentralerne og har derfor ikke samme fremløbstemperatur.

Nedenstående tabel viser, hvilken årlig gennemsnitlig returtemperatur et velindreguleret anlæg kan opnå i forhold til den årlige gennemsnitlige fremløbstemperatur.

Fremløbs-temperatur	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75
Forventet retur 2018	41	41	40	40	39	39	39	38	38	37	37	37	36	36	36	35	35	35	34	34	34